



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：北京利达华信电子有限公司

产品型号名称：LD128E(T)-A型火灾显示盘

检验类别：型式试验



国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201510600

共 12 页 第 1 页

产品名称	火灾显示盘	型 号	LD128E(T)-A
认证委托人	北京利达华信电子有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京利达华信电子有限公司	生产日期	2015 年 4 月
生产企业	北京利达华信电子有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 5 月 15 日
检验依据	GB 17429-2011 《火灾显示盘》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 17429-2011 《火灾显示盘》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2015 年 7 月 20 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准:

刘军华

审核:

孙爽

编制: 王鹤桥

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201510600

共 12 页 第 2 页

委托单位	北京利达华信电子有限公司		
通信地址	北京市北京经济技术开发区荣京东街 17 号		
联系电话	010-67871190	传 真	010-67871190

产品照片




国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510600

共 12 页 第 3 页

产品内部照片

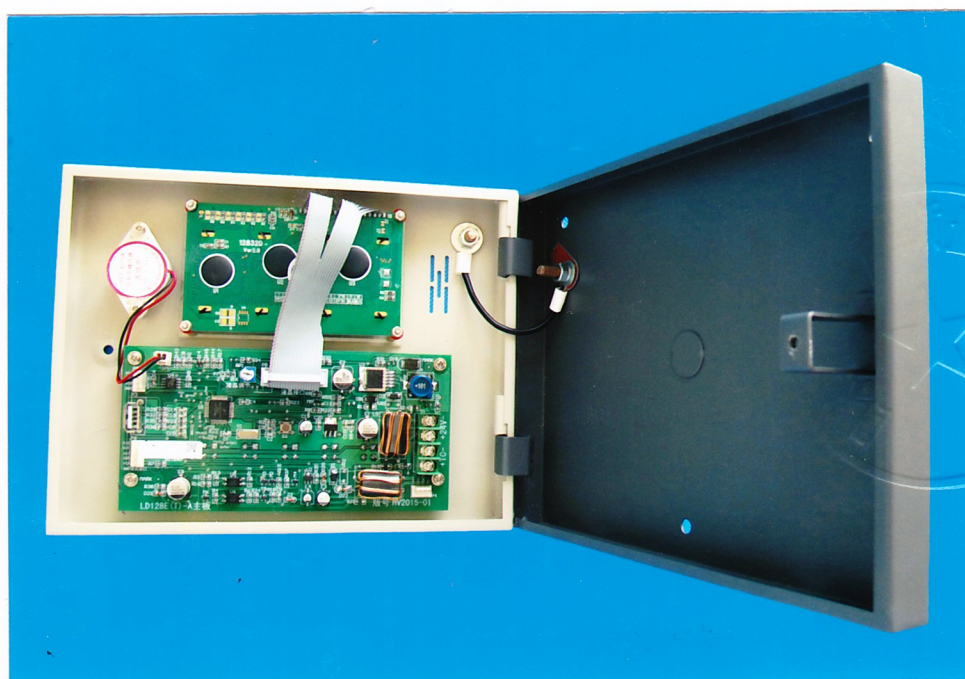

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510600

共 12 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 火灾显示盘
- 2) 型号: LD128E(T)-A
- 3) 执行标准号: GB 17429-2011
- 4) 生产者: 北京利达华信电子有限公司
- 5) 生产企业: 北京利达华信电子有限公司
- 6) 产地: 北京市北京经济技术开发区荣京东街 17 号 1 幢
- 7) 软件版本号: V 2.0
- 8) 主要技术参数: 实际工作电压 : DC 24V
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 230mm×47mm×180mm;
- 2) 外壳材质为金属;
- 3) 供电方式: 由火灾报警控制器(联动型)的直流 24V 供电;
- 4) 通过总线与火灾报警控制器(联动型)连接;
- 5) 具有故障显示功能;
- 6) 与以下产品配接工作:

北京利达华信电子有限公司生产的 JB-QG-LD188EL 型、JB-QB-LD128EN(M) 型、JB-QB/LD128E(Q) 型、JB-QG-LD128E(Q) I 型、JB-QB-LD198EL-E 型、JB-QG-LD128E_{II} 型火灾报警控制器(联动型)。

三、产品关键件描述:

显示器件

型号: 12832D

生产企业: 深圳市瑞特电子有限公司

一致性核查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京利达华信电子有限公司

No: Dz201510600

产品型号：LD128E(T)-A

共 12 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.5	满足标准要求。	合 格	/
2	基本功能试验	4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-LD128E N(M) 型火灾报警控 制器（联动型）
3	绝缘电阻试验	4.3	有绝缘要求的外部 带电端子与机壳之 间的绝缘电阻值： 大于 1000 M Ω 。	合 格	/
4	泄漏电流试验	4.4	—	—	/
5	电气强度试验	4.5	—	—	/
6	射频电磁场辐 射抗扰度试验	4.6	功 能 正 常。	合 格	/
7	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	4.7	功 能 正 常。	合 格	/
8	静电放电抗扰 度试验	4.8	功 能 正 常。	合 格	/
9	电快速瞬变脉 冲群抗扰度试 验	4.9	功 能 正 常。	合 格	/
10	浪涌（冲击） 抗扰度试验	4.10	功 能 正 常。	合 格	/
11	电压暂降、短 时中断和电压 变化的抗扰度 试验	4.11	功 能 正 常。	合 格	/
12	电源瞬变试验	4.12	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京利达华信电子有限公司
产品型号：LD128E(T)-A

No: Dz201510600
共 12 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	低温（运 行）试 验	4. 13	功 能 正 常。	合 格	/
14	恒定湿热（运行） 试验	4. 14	功 能 正 常。	合 格	/
15	振动（正弦）（运 行）试验	4. 15	功 能 正 常。	合 格	/
16	振动（正弦）（耐 久）试验	4. 16	功 能 正 常。	合 格	/
17	碰撞试验	4. 17	功 能 正 常。	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京利达华信电子有限公司
产品型号：LD128E(T)-A

No: Dz201510600
共 12 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 17429-2011 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	4.2	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB/LD128E(Q)型 火灾报警控制器（联 动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-LD128E(Q) I 型火灾报警控制器 （联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QB-LD198EL-E型 火灾报警控制器（联 动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-LD128E II 型火灾报警控制器 （联动型）
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QG-LD188EL 型火灾报警控制器 （联动型）
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510600

共 12 页 第 8 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	AM9144	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3) 受试设备连接图

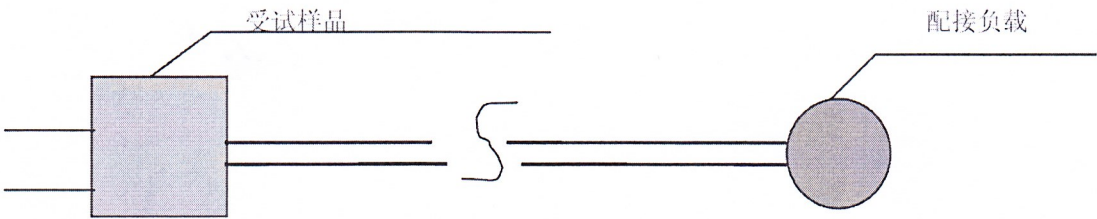


4) 试验布置示意图

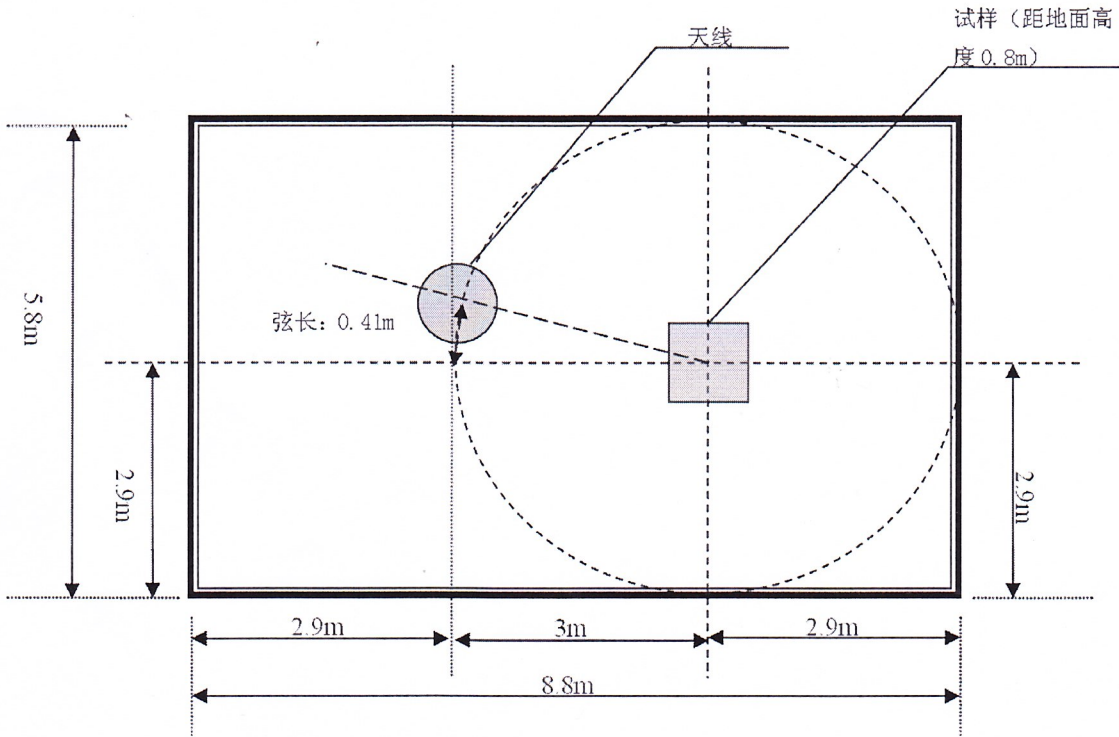


共 12 页 第 9 页

2) 仪器设备

3) 受试设备连接图

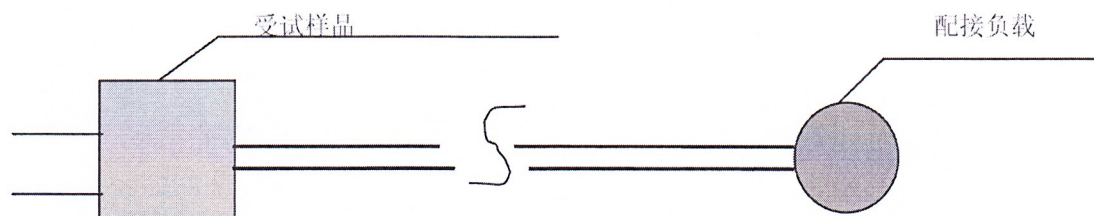

4) 试验布置示意图

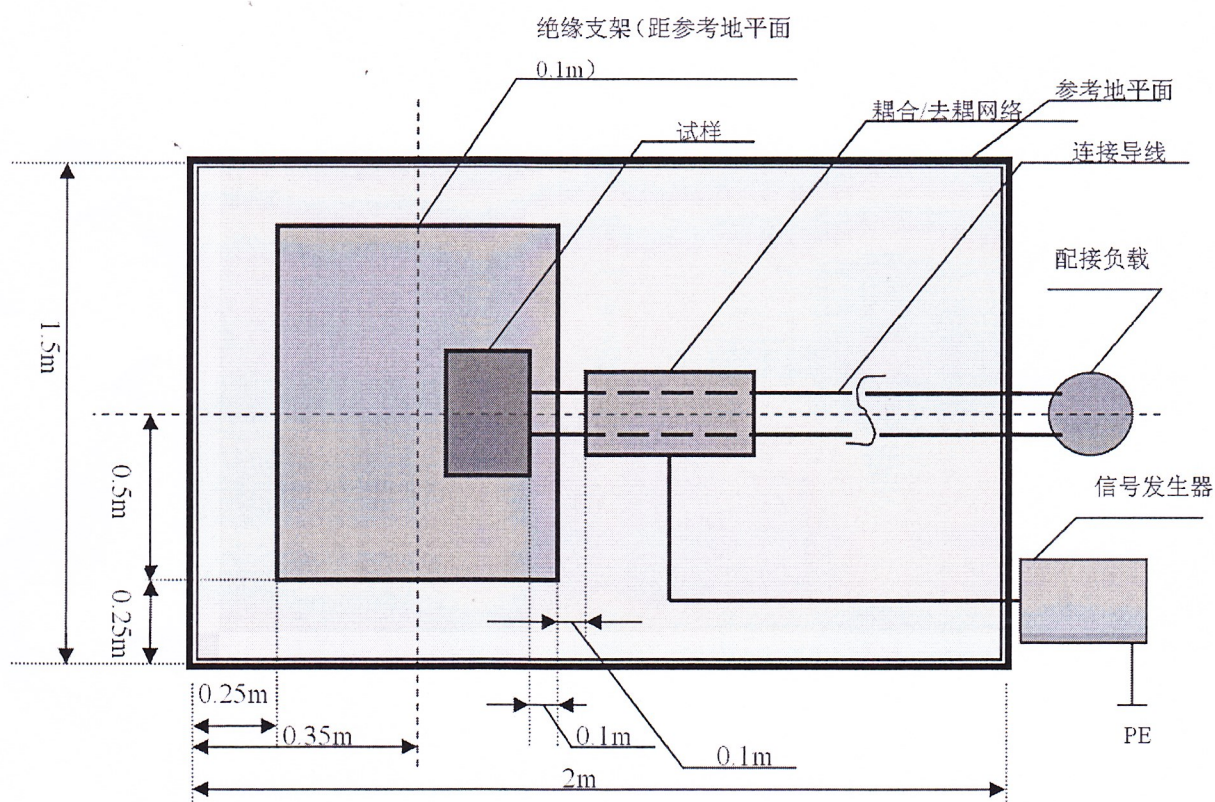

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510600


共 12 页 第 10 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图

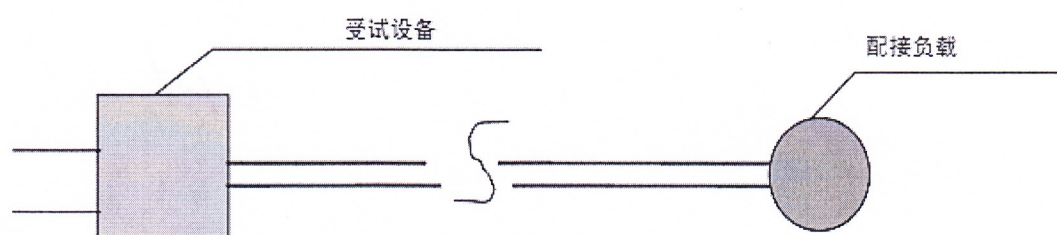

- 4) 试验布置示意图

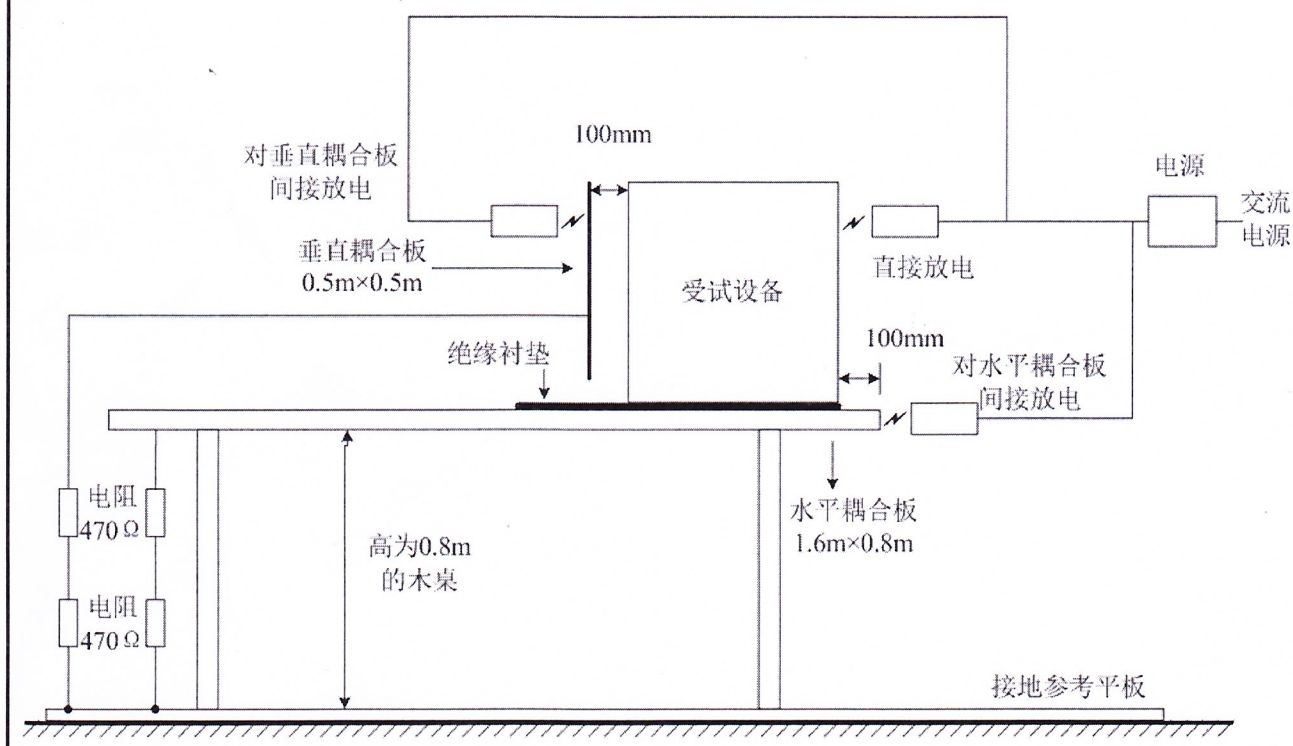

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510600


共 12 页 第 11 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

- 3) 受试设备连接图

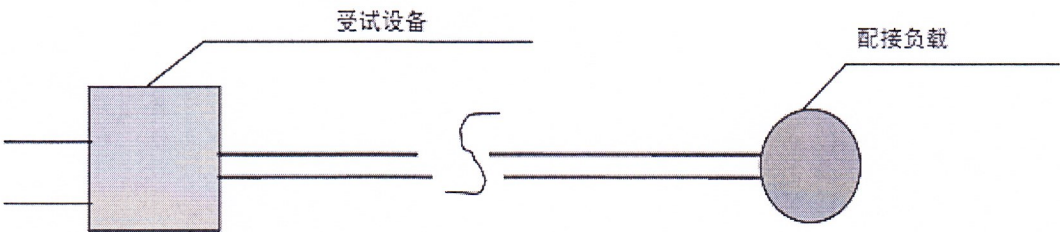

- 4) 试验布置示意图

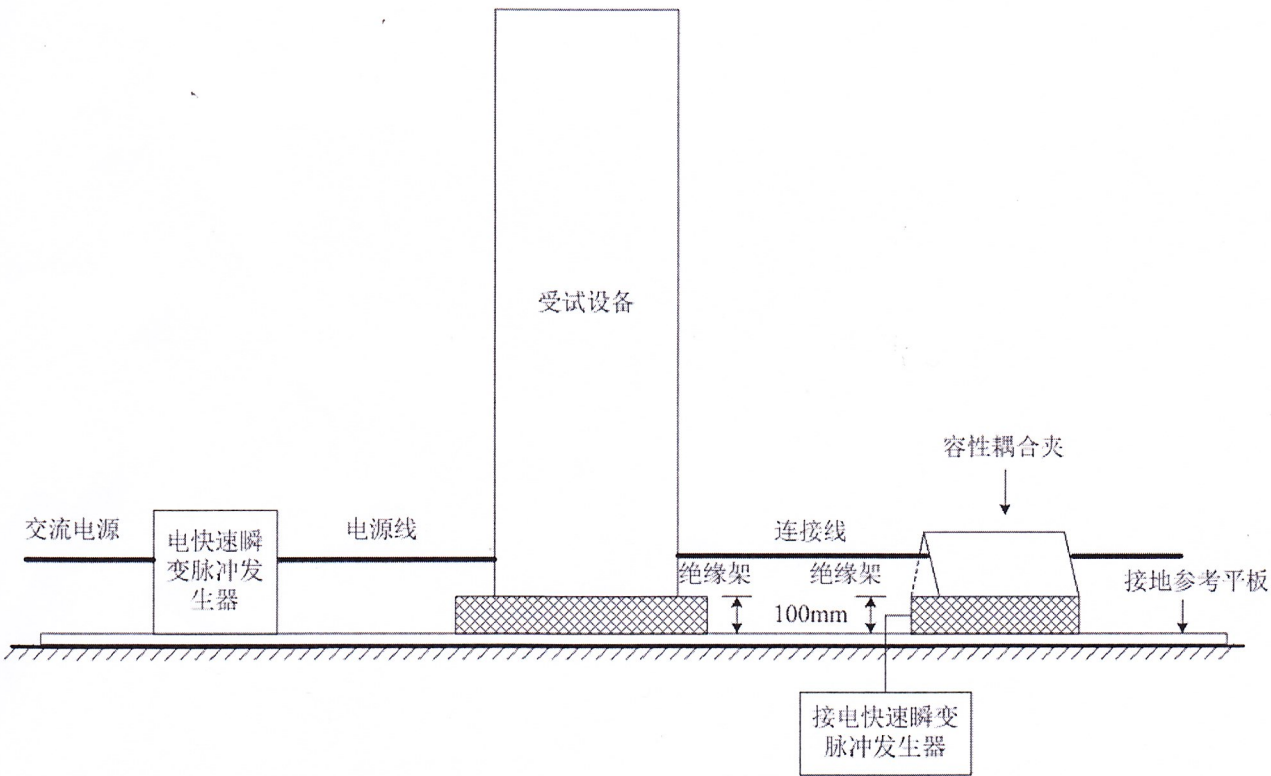

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201510600


共 12 页 第 12 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

- 3) 受试设备连接图

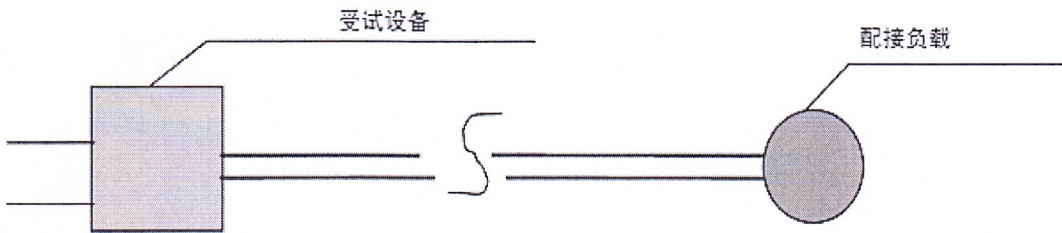

- 4) 试验布置示意图

